

příjemce

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

odesílatel

Oznacení výrobku:

60185583

Model:

GENIX VT 030

Parametry čerpadla

Min. teplota kapaliny:	0 °C
Max. teplota kapaliny:	75 °C
Max. pracovní teplota:	25 °C
Min. pracovní teplota:	5 °C
Max Flow :	6,9 m³/h
Max. Head :	8 m
Max. Head (EN12050-3) :	6 m

Provozní parametry

Prutok:	
Výška:	
Cerpaná kapalina :	Water
Teplota kapaliny:	20 °C
Hustota :	998,3 kg/m³
Kinematická viskozita:	1,005 mm²/s
Tlak par:	2,34 kPa



Hydraulické údaje (pracovní bod)

Prutok:
Výška:

Materiály

Oběžné kolo	Polypropylene 30% fiber glass
Nádrž	Polypropylene 30% Barium
Hřídel	Nerezová ocel
Cover	Nerezová ocel
Soundproofing (COMFORT)	Polypropylene 70% Barium
Grinder	AISI 304/420
O-kroužek	NBR

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

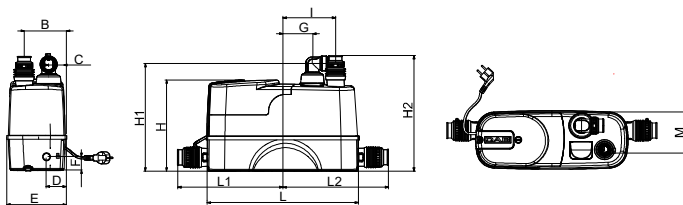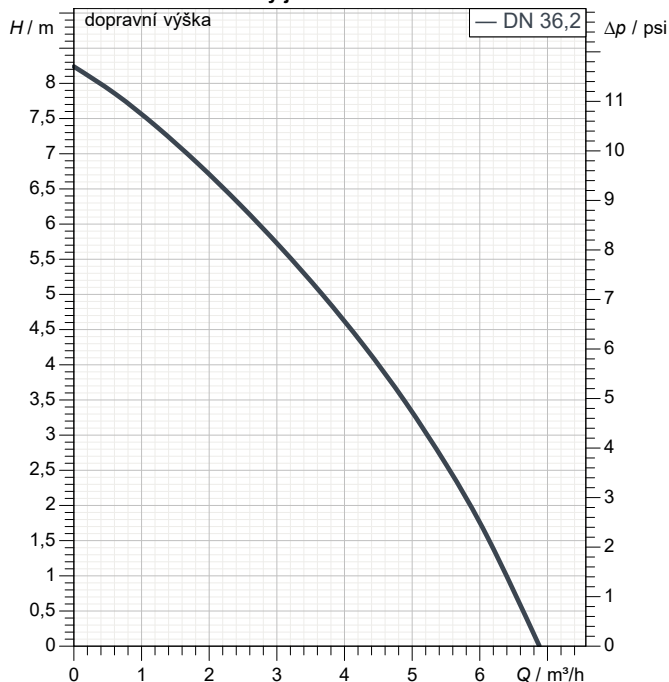

Parametry motoru

Obchodní značka motoru:	DAB
Jmenovitý výkon P2:	0,32 kW
Jmenovité otáčky:	2.900 1/min
Jmenovité napětí:	1~ 230 V
Jmenovitý proud:	2,5 A
Stupen krytí motoru:	IP 44

Hmotnost: 10,3 kg

Rozměry mm

A	183	G	80	L1	322		
B	125	H	277	L2	307		
C	56	H1	322	M	125		
D	60	H2	346	N	-		
E	178	I	150				
F	42	L	456				

Pripojení čerpadla:

DN 22/25/28/32/36/40


prijemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

GENIX VT 030

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

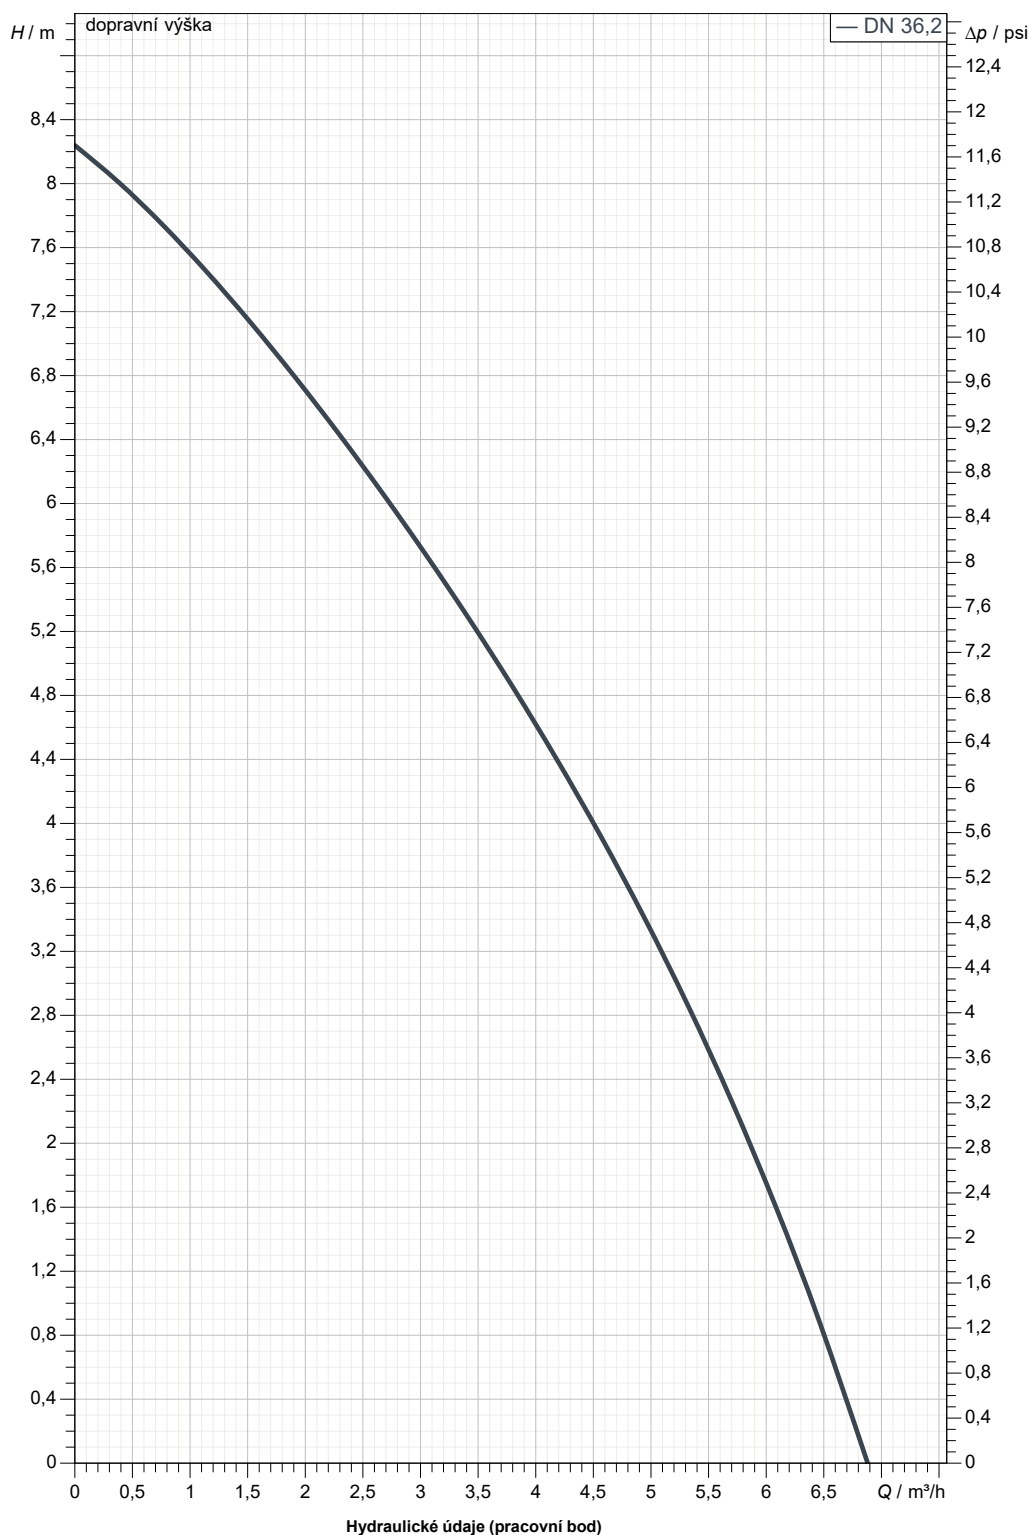

Strana sání:

Výtlačná strana:

Prtok:

Výška:

Jmenovité otáčky:
2.900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

OWNER_

ISSUE_DATE



ROZMĚROVÝ NÁČRT

15/02/2022

strana 3 / 3




DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

příjemce

odesílatel

Společnost
Odkaz
Adresa
Phone
Fax
E-mail

GENIX VT 030

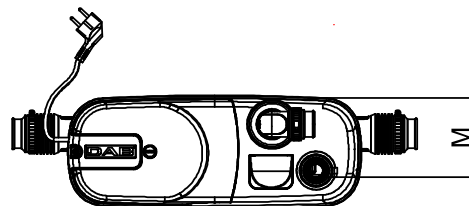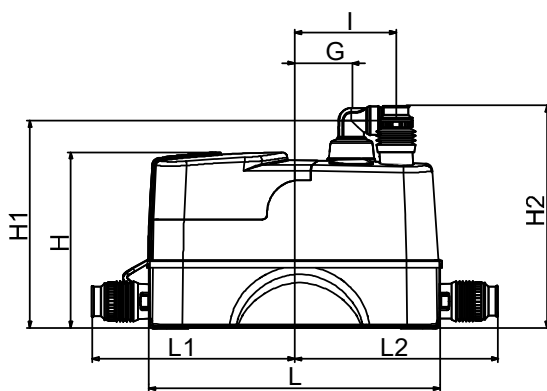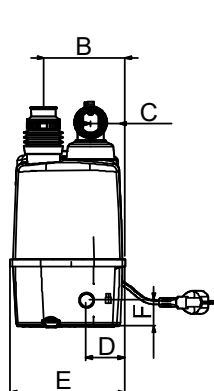

Dimensions in mm

Pripojení čerpadla:

1	A	183	L1	322					
2	B	125	L2	307					
3	C	56	M	125					Sání:
4	D	60	N	-					
5	E	178							
6	F	42							
7	G	80							
8	H	277							Výtlač
9	H1	322							
10	H2	346							
11	I	150							
12	L	456							

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE